



Escala 1-5.000


UBICACIÓN DEL PUEBLO

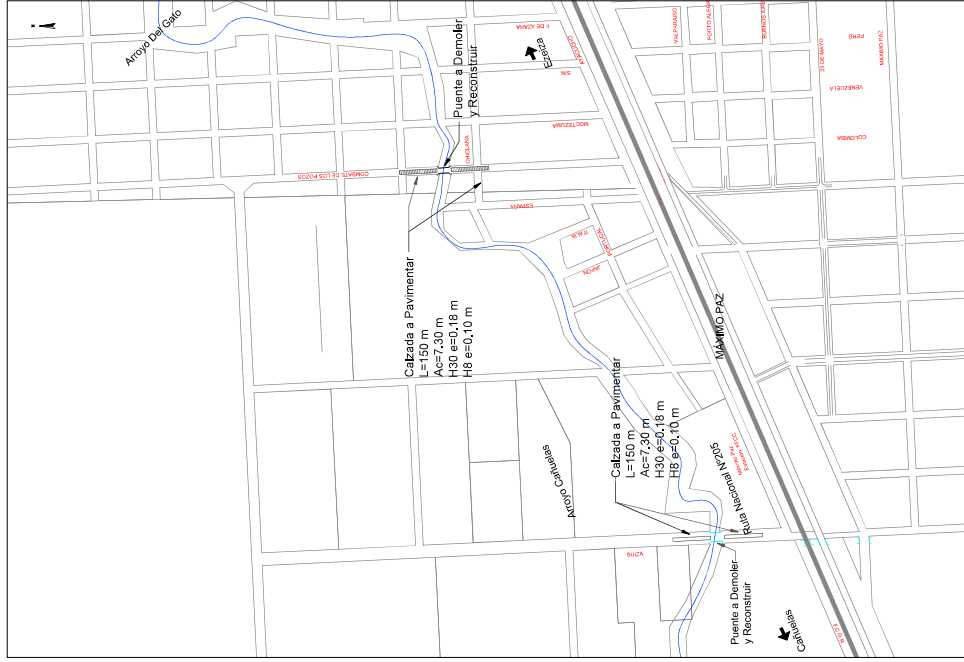


PLANIMETRÍA DE CURVAS DE NIVEL
CARTA TOPOGRÁFICA IGN 3560-18-4 EZEIZA - BS. AS.

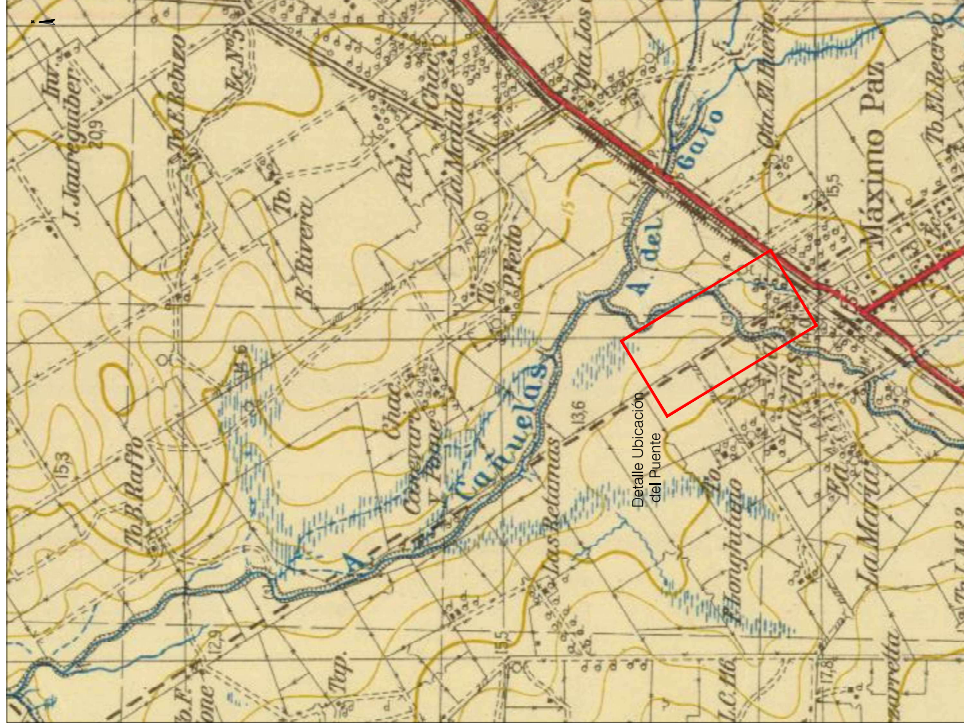

PARTIDO DE CAÑUELAS

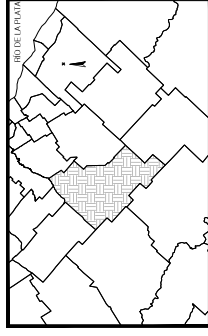

PROV. BUENOS AIRES

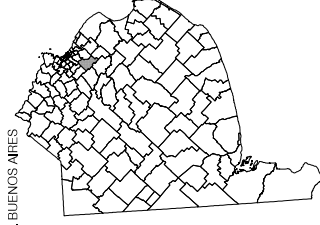

Sin Escala

[illegible]

Asentado y sellado según Cláusula 2

h

1/2h

Ø 25

longitud 30cm

Medio barra pintada y engrasada

Barra de acero liso común

Diagrama de una junta transversal de expansión con pasadores. El diagrama muestra un tubo de expansión con un pasador central y una barra de acero. Se indican dimensiones como h , $12h$ y $\varnothing 25$. Se menciona el material como acero inoxidable AISI 316L.

Diagrama de una junta longitudinal con barras de unión. Las dimensiones y componentes mostrados son:

- h : Altura de la viga.
- $12h$: Distancia entre las barras de unión.
- $\min 14h$: Longitud mínima de las barras de unión.
- Barras de acero soldado que se desprenden a sus 50 cm de la junta.
- Cinta indicia.
- Acero soldado según Doble 1.

Diagrama de la junta transversal contra estructura. Muestra un perfil de una junta de dilatación con un espesor mínimo de 1,5m y una altura de 1,20m. Se indica la aspiración y el sellado según el Detalle 4.

7mm

1mm

Repleno mezcla bituminosa
Colocada en caliente

50 x ancho

1 m

Diagrama de un perfilado de aluminio con un ángulo de 45° y una altura de 20mm. El perfilado está relleno de una mezcla bituminosa colocada en caliente. El material compresible premoldeado se encuentra debajo del perfilado. Se indica un espacio mínimo de 10mm entre el perfilado y el material compresible.

Detalle 4

7mm

30mm

100mm MIN.

Relleno mezcla bituminosa Colocada en caliente

Material Explosible

1 a 3m

32mm

DETALLE 4

TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN TIPO "C"

Caucho asiliconado de bajo módulo

$\phi \pm 0,2$

$2 \pm 0,4$

$t \pm 0,3$

12 cm engrosado

Paneldes long 45 cm.
Acrótop[®].
Surg 30 mm.

V W

1 - CALZADA PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE H30 espesor = 0.18 m
2 - SUBRASANTE HORMIGÓN POBRE H8, espesor= 0.10 m
ADN 420